「桃園大圳導水路（2 號水橋前上游段）小水力發電設備建置案」
（案號：TY112HP001）
招標文件修正對照表(112 年 8 月 14 日更新版)

項次	招標文件名稱	修正後	修正前
1	標租須知	四、裝置容量: (一)本案建議最低發電設備裝置容量不得低於 150kW。	四、裝置容量: (一)本案不訂定最低發電設備裝置容量建議最低發電設備裝置容量不得低於 150kW。
2	標租須知	附件 4 **桃園大圳導水路(2 號水橋前上游段)小水力發電設備建置案** (實際以現場設施為準) 渠道橫斷面參考圖說 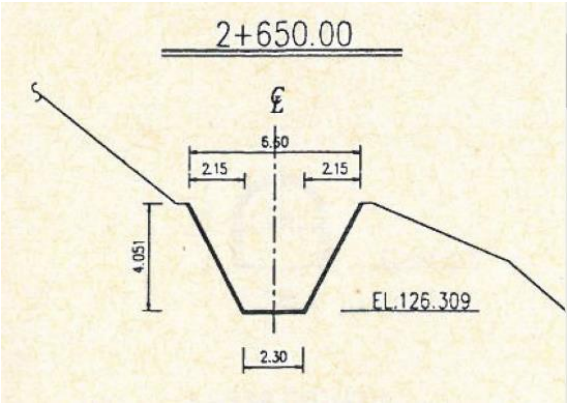 	附件 4 **桃園大圳導水路(2 號水橋前上游段)小水力發電設備建置案** 渠道橫斷面參考圖說 (實際以現場設施為準) 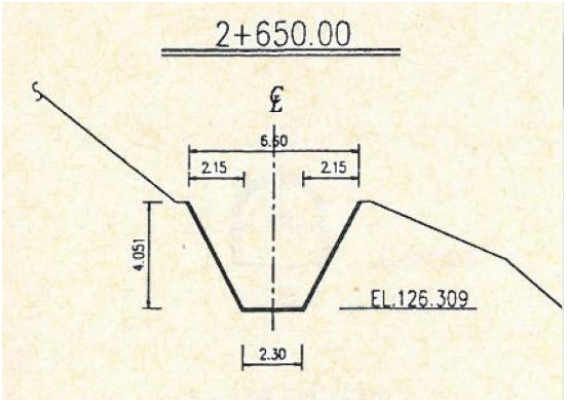

		新增　　實測地形圖參考圖說 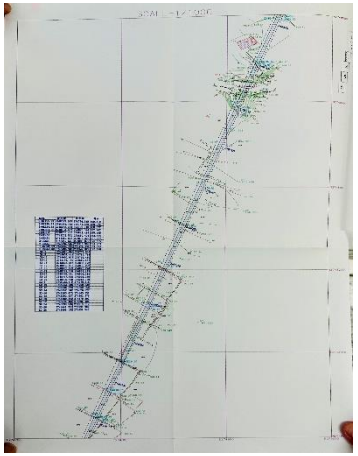 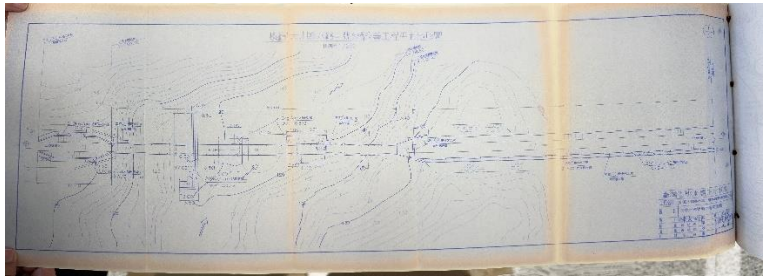 2 號水橋剖面圖參考圖說 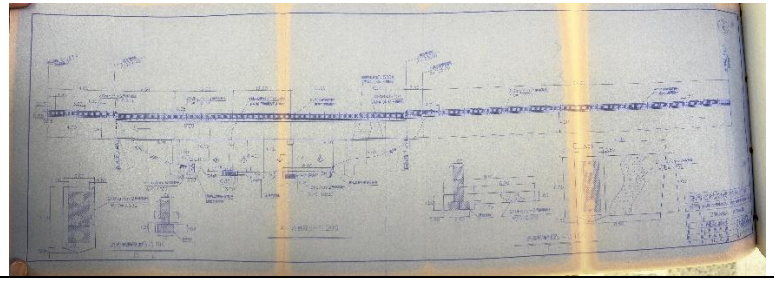	

3	外標封	開標時間：112 年 9 月 5 日上午 10 時 00 分 截止收件：112 年 9 月 5 日上午 09 時 00 分	開標時間：112 年 8 月 29 日上午 10 時 00 分 截止收件：112 年 8 月 29 日上午 09 時 00 分